
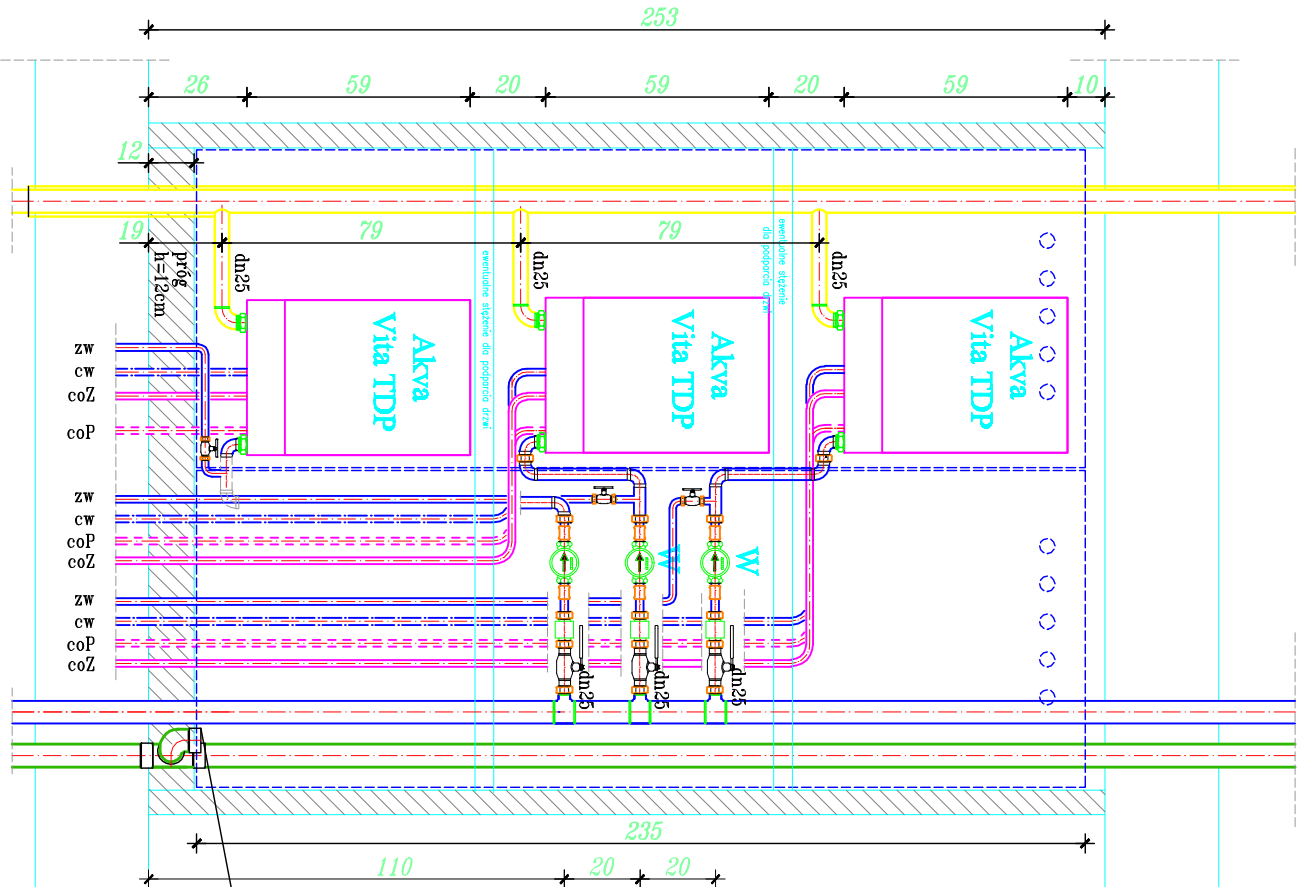


Schemat otworów wentylacyjnych w drzwiach



Akva Vita TDP - montaż przez MPEC

wyposażenie:

- płytowy wymiennik c.w. XB 06L–1/16
- zawór bezpieczeństwa c.w.
- regulator ciepłej wody – nastawa 55st.C
- filtr wody grzewczej
- regulator różnicy ciśnień inst. c.o. ASVL
- licznik ciepła łącznie na potrzeby c.o. i c.w. danego lokalu – SONOMETER 1000 ze zdalnym odczytem
- zawory odcinające.

UWAGA:

1. Niebędny montaż, uruchomienie oraz obsługa węzła mieszkaniowego mogą być dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowany i autoryzowany personel.
2. Szafka licznikowa posiada zamknięcie bębnekowe np. łącznik wg projektu architektury.



W - wodomierz wody zimnej np ACTARIS dn15 ze zdalnym odczytem z podejściem do węzła mieszkaniowego - motaż przez KTBS

przewód kanalizacyjny dn50 do sprowadzenia wylotu przewodu wyrzutowego z zaworów bezpieczeństwa z poszczególnych węzłów mieszkaniowych (wg opracowania kanalizacji deszczowej)

UWAGA:

1. Przejścia rurtociągów przez strop oraz "wejścia" przewodów instalacyjnych w warstwy posadzkowe należy wykonać w tulejach wystających 5cm ponad posadzkę wneki. Przejście tulei przez strop lub warstwy posadzkowe należy wykonać jako szczelne.
2. Przewody wyrzutowe z zaworów bezpieczeństwa wykonać z rur np. KAN typ PE-Xc.

SZCZEGÓŁ MONAŹU WODOMIERZA WODY ZIMNEJ

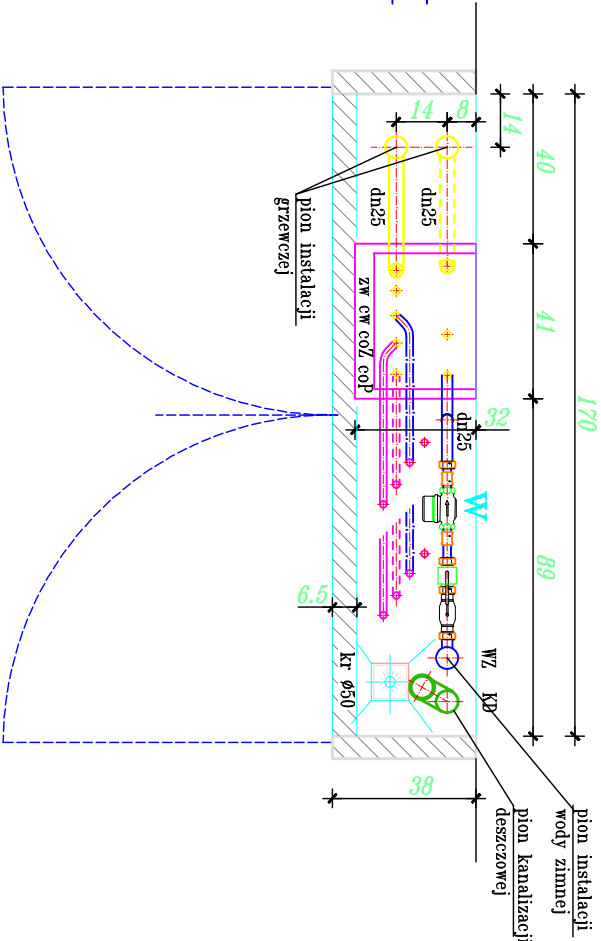

A T E L I E R >>> Z E T T A <<<		Bk.	6.12.2010
PROJEKT	ZESPÓŁ ZABUDOWY MIESZKAŃ CZYNOSZOWYCH NA OSIEDLU "BAGIECZKA" W W. BIAŁYMOSTOKU W REJONIE UL. H. Kołłątaja i Komisji Edukacji Narodowej NA DZIAŁKACH O NR EW.1462/48, 481/3, 479/18, 479/5- ETAP II-BUDYNEK NR 4B	SKALA	1:20
RYSUNEK	Szafka węzłów mieszkaniowych - 3 mieszkania Budynek nr 4B	NR RYS.	10
Projektant	mgr inż. <i>M. Sawicki</i>	nr upr.	BL/22/00
Współpraca	mgr inż. <i>L. Paszko</i>		
Współpraca	mgr inż. <i>S. Mierzwinski</i>		
Sprawił	mgr inż. <i>B. Wojsław</i>	BL 146/88, BL 214/93	
PROJEKT stworzony przez autorów - zgodnie z Umową o Prawie Autorstwa i Prawach pokrewnych Dz.U.24, poz.83 z dn.4.02.1994r. Powołania całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE			