

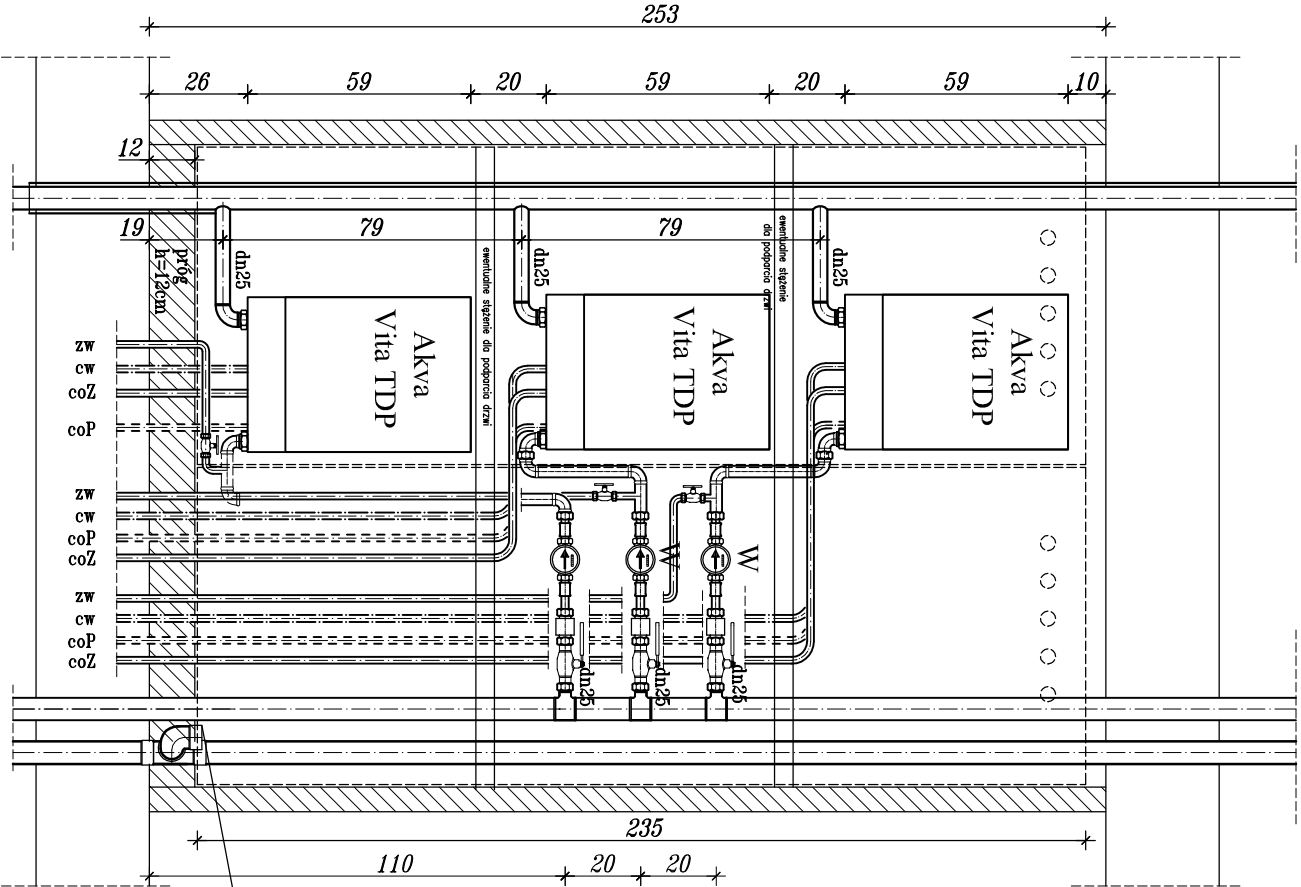



Schemat otworów wentylacyjnych w drzwiach



SZCZEGÓŁ MONTAŻU WODOMIERZA WODY ZIMNEJ



Akva Vita TDP - montaż przez MPEC

wyposażenie:

- płytowy wymiennik c.w. XB 06L–1/24
- zawór bezpieczeństwa c.w.
- regulator ciepłej wody – nastawa 55st.C
- filtr wody grzewczej
- regulator różnicy ciśnień inst. c.o. ASVL
- licznik ciepła łącznie na potrzeby c.o. i c.w. danego lokalu – SONOMETER 1000 ze zdalnym odczytem
- zawory odcinające.

UWAGA:

1. Niezbędny montaż, uruchomienie oraz obsługa węzła mieszkaniowego mogą być dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowany i autoryzowany personel.
2. Szafka licznikowa posiada zamknięcie bębnekowe np. łącznik wg projektu architektury.

W - wodomierz wody zimnej np ACTARIS dn15 ze zdalnym odczytem z podejściem do węzła mieszkaniowego - motaż przez KTBS

przewód kanałizacyjny dn50

do doprowadzenia wylotu przewodu wyrzutowego z zaworów bezpieczeństwa z poszczególnych węzłów mieszkaniowych (wg opracowania kanałizacji deszczowej)

UWAGA:

1. Przejścia rurtociągów przez strop oraz "wejścia" przewodów instalacyjnych w warstwy posadzkowe należy wykonać w tulejach wystających 5cm ponad posadzkę wneki. Przejście tulei przez strop lub warstwy posadzkowe należy wykonać jako szczelne.
2. Przewody wyrzutowe z zaworów bezpieczeństwa wykonać z rur np. KAN typ PE-Xc.

ATELIER >> ZEETTA <<				Bł.	06.12.2010
PROJEKT	ZESPÓŁ ZABUDOWY MIESZKAŃ CZYNOSZOWYCH NA OSIEDLU "BACIECZKI" W BIAŁYMOSTOKU W REJONIE UL. H. Kołłątaja i Komisji Edukacji Narodowej NA DZIAŁKACH O NR EW. 1462/48, 491/3, 479/18, 478/5- ETAP II-BUDYNEK NR 4B			SKALA	1:20
RYSUNEK	Szafka węzłów mieszkaniowych - 3 mieszkania Budynek nr 4A			projekt wykonawczy	
Projektant	mgr inż. <i>M. Sowiński</i>	nr upr.	BL/222/00	podpis	
		PDL/IS/1322/01			
Współpraca	mgr inż. <i>J. Hake</i>				
Sprawił	mgr inż. <i>B. Wojsław</i>	BL 146/88, BL 214/93			
		PDL/IS/1671/01			
PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrywanych Dz.U.24.poz.83 z dn.4.02.1994r. Powołanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE					